



ESCLARECIMENTO Nº 02

Processo nº 2495/2024

Pregão Eletrônico nº 08/2025 – Edital nº 08/2025 e 18/2025

OBJETO: Aquisição de Tampão de Ferro Fundido Dúctil TODA 600.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em atenção esclarecer as licitantes e aos demais interessados no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Pergunta da empresa: CASTIRON.


Venho por meio desta, solicitar o esclarecimento do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 08/2025 – SAAE SOROCABA / SP.**

É solicitado no ANEXO I – ITENS 01 e 02

(TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL TDA 600 – TAMPÃO CIRCULAR DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL TDA 600, ARTICULADO, COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO E ANEL EM POLIETILENO ANTI-RUÍDO, DN 600MM, CLASSE 400 KN, CONFORME NBR 10160, COM LOGOTIPO E INSCRIÇÃO DO SAAE – SOROCABA.)

A(s) pergunta(s) é(são) a(s) seguinte(s):

- 1) Gostaríamos de saber, se o DESENHO / CARACTERÍSTICAS (MEDIDAS) do TAMPÃO (ANEXO – DN-600 ARTICULADO – 850MM), atende ao que é solicitado nos ITENS 01 e 02 do Edital por V.Sas.?**
- 2) Poderiam nos fornecer FOTOS / DESENHOS do referido TAMPÃO em seu almoxarifado?**
- 3) O referido TAMPÃO, deverá vir COM ou SEM PINTURA BETUMINOSA?**

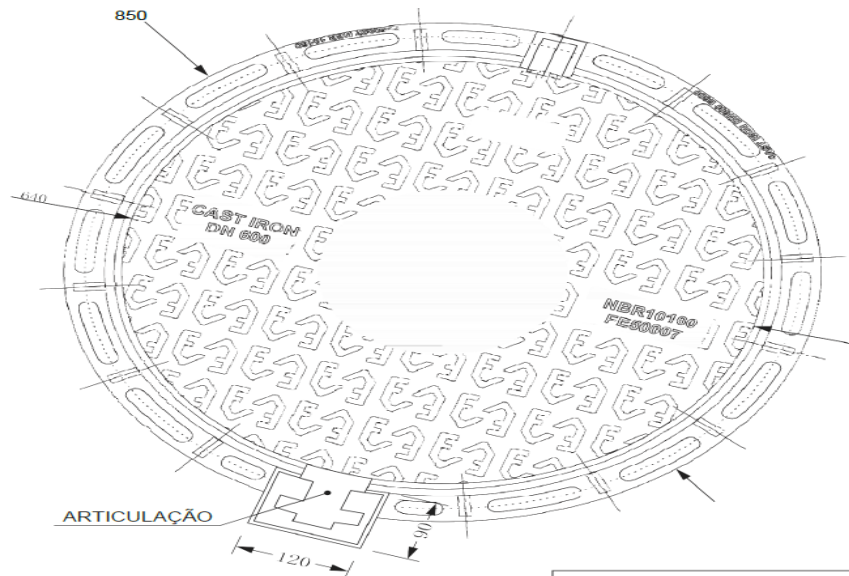

CARGAS DISPONÍVEIS	DESCRIPTIVO TAMPA:		
C 250	640		
D 400	BASE: 850		
E 600	PASSAGEM LIVRE: 600		
F 900	ALTURA DO CONJUNTO: 100		
	MEDIDAS EM MILÍMETROS		
	CAST IRON TAMPÕES EM FERRO FUNDIDO	RICARDO CÂMARA	
	TAMPÃO ARTICULADO DN600	APROVADO	
		REV. 3	1:5
		2014-04-01	


Resposta: Segue resposta da área técnica, setor solicitante.

- 1) O desenho e as medidas do TAMPÃO DN-600 ARTICULADO - 850MM Não atendem aos requisitos especificados nos ITENS 01 e 02 do Edital. O desenho está anexado no próprio Edital, e as medidas são especificadas como 830mm para assentamento dentro do anel cônico.
- 2) Infelizmente, não temos fotos disponíveis do referido tampão em nosso almoxarifado, pois não mantemos estoque atualmente. No entanto, anexamos uma foto do tampão entregue pela CMM na última inspeção para sua referência.
- 3) Quanto à pintura betuminosa, informamos que para fins de testes, o tampão não pode estar pintado. Contudo, para entrega final, ele será fornecido com pintura betuminosa ou similar, pois essa medida protege o material contra ações da natureza.



**Prefeitura de
SOROCABA**

**Serviço Autônomo
de Água e Esgoto**

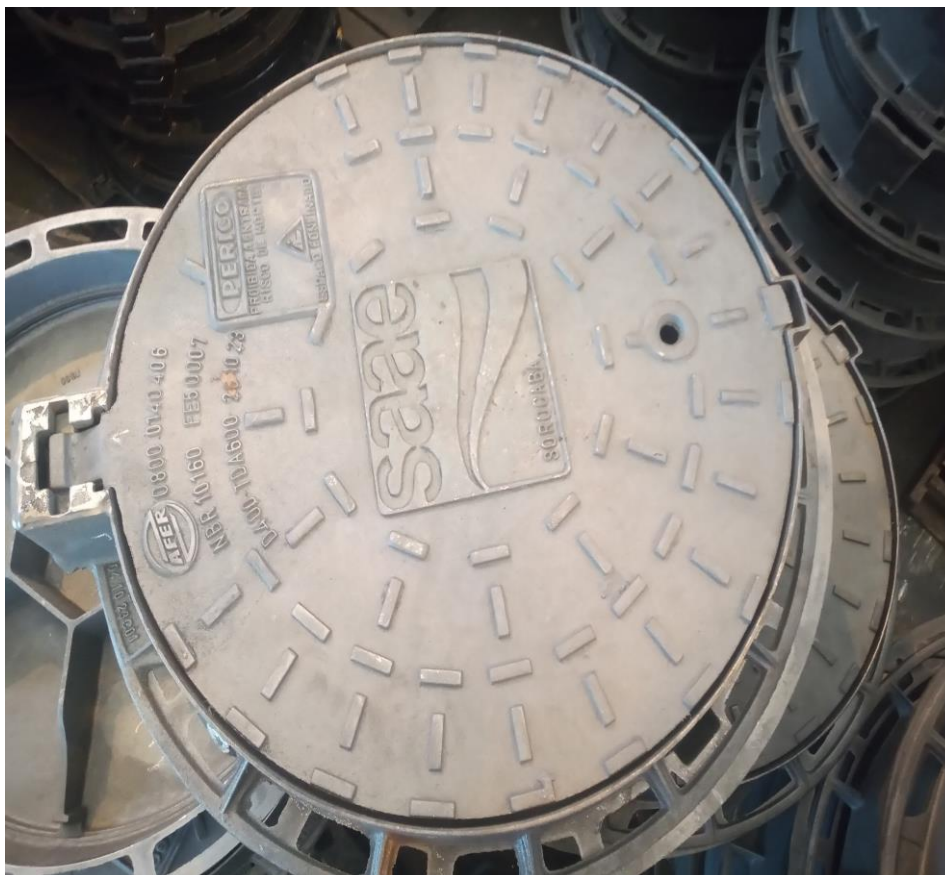

Sorocaba, 21 de fevereiro de 2025.

**Roseli de Souza Domingues
Agente de Contratação**