

ESCLARECIMENTO

PROCESSO - nº 1129/2020
PREGÃO ELETRÔNICO - nº 45/2020
OBJETO - Fornecimento de tampões de ferro fundido.

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em atenção à consulta formulada esclarecer a licitante e aos demais interessados no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Empresa: SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA

Perguntas da empresa:

Questionamento referente ao edital Nº. 045 /2020 – Contratação de empresa para fornecimento de Tampões de Ferro Fundido, para atendimento a área Operacional de Água e de Esgoto do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, conforme especificações , quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

Questionamento 1: No edital Nº. 45 /2020 Lote 4 – Item 1.

Especificação:

LOTE 04 – AMPLA CONCORRÊNCIA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação do objeto
01	825	PÇ.	Tampões Circulares de Ferro Fundido Dúctil TDA 600 Especificação: Tampão circular de ferro fundido dúctil TDA 600, articulado, com travamento automático e anel em polietileno anti-ruído, DN 600mm, classe 400 Kn, conforme NBR 10160, com logotipo e inscrição do SAAE – Sorocaba. As dimensões devem seguir à risca as apresentadas no desenho fornecido pelo SAAE

Tendo em vista que o modelo KORUMIN DN 600 D400 é amplamente fornecido, entendemos que podemos ofertar e garantir a aplicação deste com a base de 755mm em relação ao desenho do Anexo A contido neste edital. Está correto nosso entendimento?

Questionamento 2: No edital Nº. 45 /2020 Lote 4 –Item 1.

Especificação:

LOTE 04 – AMPLA CONCORRÊNCIA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação do objeto
01	50	PÇ.	Tampões Circulares de Ferro Fundido Dúctil TDA 900 Especificação: • Tampão circular de ferro fundido DUCTIL TDA 900, sistema de travamento através do giro da tampa, dotado de anel em polietileno anti-ruído, DN 900mm, classe 400 Kn, conforme NBR 10160 com logotipo e inscrição do SAAE – Sorocaba. As dimensões devem seguir à risca as apresentadas no desenho fornecido pelo SAAE.

Verificamos que o item acima, encontra-se no edital pag. 26 como sendo do Lote 5, e não do Lote 4, está correto o nosso entendimento?

Caso não seja do Lote 5 e sim do Lote 4, tendo em vista que o item citado acima não faz parte de nossa oferta de produtos, e por entendermos que a não participação da empresa no certame reduz a possibilidade de disputa e consequentemente pode trazer prejuízo financeiro ao licitante, vimos tempestivamente solicitar vossa avaliação sobre o desmembramento deste item nº1 Tampão Circular De Ferro Fundido Dúctil TODA 900 – Lote 4 .

Perguntas da empresa: INDÚSTRIAS MONTALBAM

Questionamento 3:


Com referência ao desenho do Tampão TDA 600, pedimos a possibilidade, de ser retirado as medidas da tampa "650" e "668", ou abrir uma tolerância de +-30mm, deixando estas duas medidas à critério de cada fabricante, pois com a inclusão dos anéis de polietileno, essas medidas extrapolam o dimensional, deixando apenas a passagem livre de 600mm (conforme norma NBR10160), a altura de 100mm (conforme norma NBR10160) e a base de 830mm (conforme entendimento/necessidade do setor de engenharia do SAAE).

Como exemplo, podemos citar que hoje, a maioria dos tampões que possuem passagem livre de 600mm, possuem tampas com média de 628mm de diâmetro, e não 650mm conforme desenho.

Isso abrirá mais competitividade ao certame, visto que a maioria dos fabricantes possuem os modelos conforme informado acima.

Respostas:

2- Conforme publicado no site <https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop>. Trata-se de erro de digitação pois o lote 4 é de **Tampões Circulares de Ferro Fundido Dúctil TDA 600** e o lote 5 é **Tampões Circulares de Ferro Fundido Ductil TDA 900**, conforme imagem abaixo.

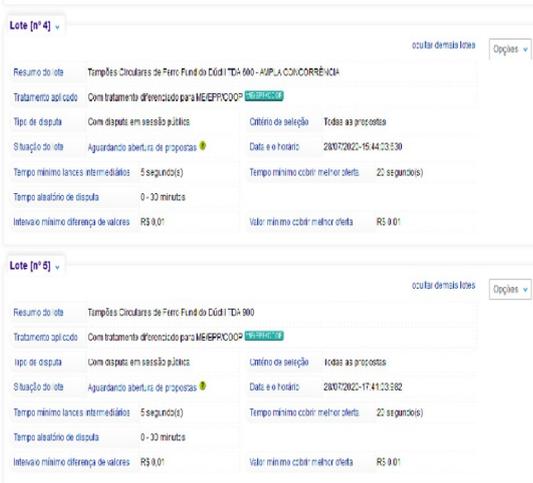

The screenshot displays two lot details in a procurement system. The top section is for 'Lote [nº 4]' and the bottom for 'Lote [nº 5]'. Both lots are for 'Tampões Circulares de Ferro Fundido Dúctil' (Ductile Cast Iron Circular Manholes). Lot 4 is for TDA 600 and Lot 5 is for TDA 900. Both are under 'Aguardando abertura de propostas' (Waiting for proposal opening). The interface includes fields for 'Resumo do lote', 'Tipo de disputa', 'Situação do lote', 'Tempo mínimo lances intermediários', 'Tempo máximo de disputa', 'Intervalo mínimo diferença de valores', 'Critério de seleção', 'Data e horário', 'Tempo mínimo cobrir melhor oferta', and 'Valor mínimo cobrir melhor oferta'. The system is identified as 'SAAE SOROCABA'.

1 e 3 - Considerando os dois questionamentos que foram feitos, e a fim de uniformizar os parâmetros a serem considerados na variação de medidas dos tampões, em relação ao desenho original contido no edital, serão admitidas as seguintes variações de medidas para todos os três tampões:

- Medidas da base: variação de 10 % nas medidas;
- Medidas do centro do tampão (passagem livre): invariável (300 mm / 600 mm / 900 mm);
- Medidas da tampa (parte superior): variação de 5% nas medidas.

Sorocaba, 11 de Agosto de 2020.

**Raquel de Carvalho Messias
Pregoeira**