Osasco, 14 de julho de 2023.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - PE 30-2023

Ao

SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Sorocaba -SP

Ref.. Pregão Eletrônico nº 30-2023

Prezado Pregoeiro

Com relação aos lotes 8 e 9, por se tratar de equipamentos de reposição, deve-se levar em consideração os detalhes técnicos exigidos em edital e esclarecimentos.

Lote 8 – Especificação do Edital -Conjunto motobomba submersível ABS tipo Robusta500T, motor 1,5cv, 3450RPM, 60 Hz, passagem de sólidos 20mm, recalque rosca 2 pol. BSP, carcaça em ferro fundido GG25, eixo aço inox 420, propulsor em ferro fundido GG25, 20m3/h@ 16mca, fluido: esgoto gradeado.

Recurso: Conforme especificação do edital e esclarecimentos nº 03, os equipamentos são reservas e, portanto, devem ser providos com sensores de proteção térmica com ligação externamente ao painel, pelo próprio cabo das bombas. Deverão ter material resistente ao trabalho imerso em esgoto, e com material de contato com liquido, ou seja, selagem com faces de carbeto de tungstênio x carbeto de tungstênio ou carbeto de silício.

Fone/Fax.: (11) 3648-5155 - e-mail amauri@wkl.com.br - Depto Comercial
WKL Comercial de Bombas e Equipamentos Ltda
CNPJ 61.112.868/0001-78 – IE 492.978.850.112
AV. DOS AUTONOMISTAS, 4.900 – GALPÃO PR 302 – KM 18 - OSASCO-SP

<u>Lote 9-</u> Especificação do Edital. -Conjunto motobomba submersível ROB 80-40T-U 0428, rotor tipo vortex, saída 3" BSP, motor 2kw, 4 polos, 230V, 60Hz, 40m3/h @ 8.5mca, rendimento44,9%, rotor diâmetro 180mm, fluido: esgoto gradeado, passagem de sólidos 62mm.

<u>Recurso</u>: Equipamento apresentado pela empresa INFANTARIA COMERCIAL LTDA, não atende a potencia e o rendimento solicitado no edital. Onde é solicitado 2 kW o participante oferece 2,2 kW e o rendimento tem que ser no mínimo 44,9%, pelo equipamento ofertado o rendimento é 37,9%. Estes dados podem ser vistos no anexo abaixo.

Obs.: Não seria apenas atender, uma ou outra exigência, e sim um conjunto de detalhes que influenciam no bom funcionamento do conjunto.

Caso não sejam levados em consideração, e dependendo do material ofertado, perderão sua funcionalidade, causando prejuízos ao órgão.

Atenciosamente,

Julio Giacomini
representante

JULIO GIACOMINI:77175557868

Assinado de forma digital por JULIO GIACOMINI:77175557868
Dados: 2023.07.14 15:49:52 -03'00'

Fone/Fax.: (11) 3648-5155 - e-mail amauri@wkl.com.br - Depto Comercial
WKL Comercial de Bombas e Equipamentos Ltda
CNPJ 61.112.868/0001-78 – IE 492.978.850.112
AV. DOS AUTONOMISTAS, 4.900 – GALPÃO PR 302 – KM 18 - OSASCO-SP

Número da curva	Curva característica da bomba	
Curva de referência EJ 30BV	EJ 30BV/BVX 60HZ	SULZER

					Boca de saída 3"	Frequência 60 Hz
Densidade 998,3 kg/m³	Viscosidade 1,005 mm²/s	Normas de referência ISO9906:2012,HI 11.6/14.6≤10kW			Velocidade nominal 1730 1/min	Data 2023-07-14
Vazão 40 m³/h	Altura 8,5 m	Potência ao veio 2,47 kW	Potência na rede 2,99 kW	Potência nominal P2 2,2 kW	Rendimento hidr. 37,9 %	NPSH

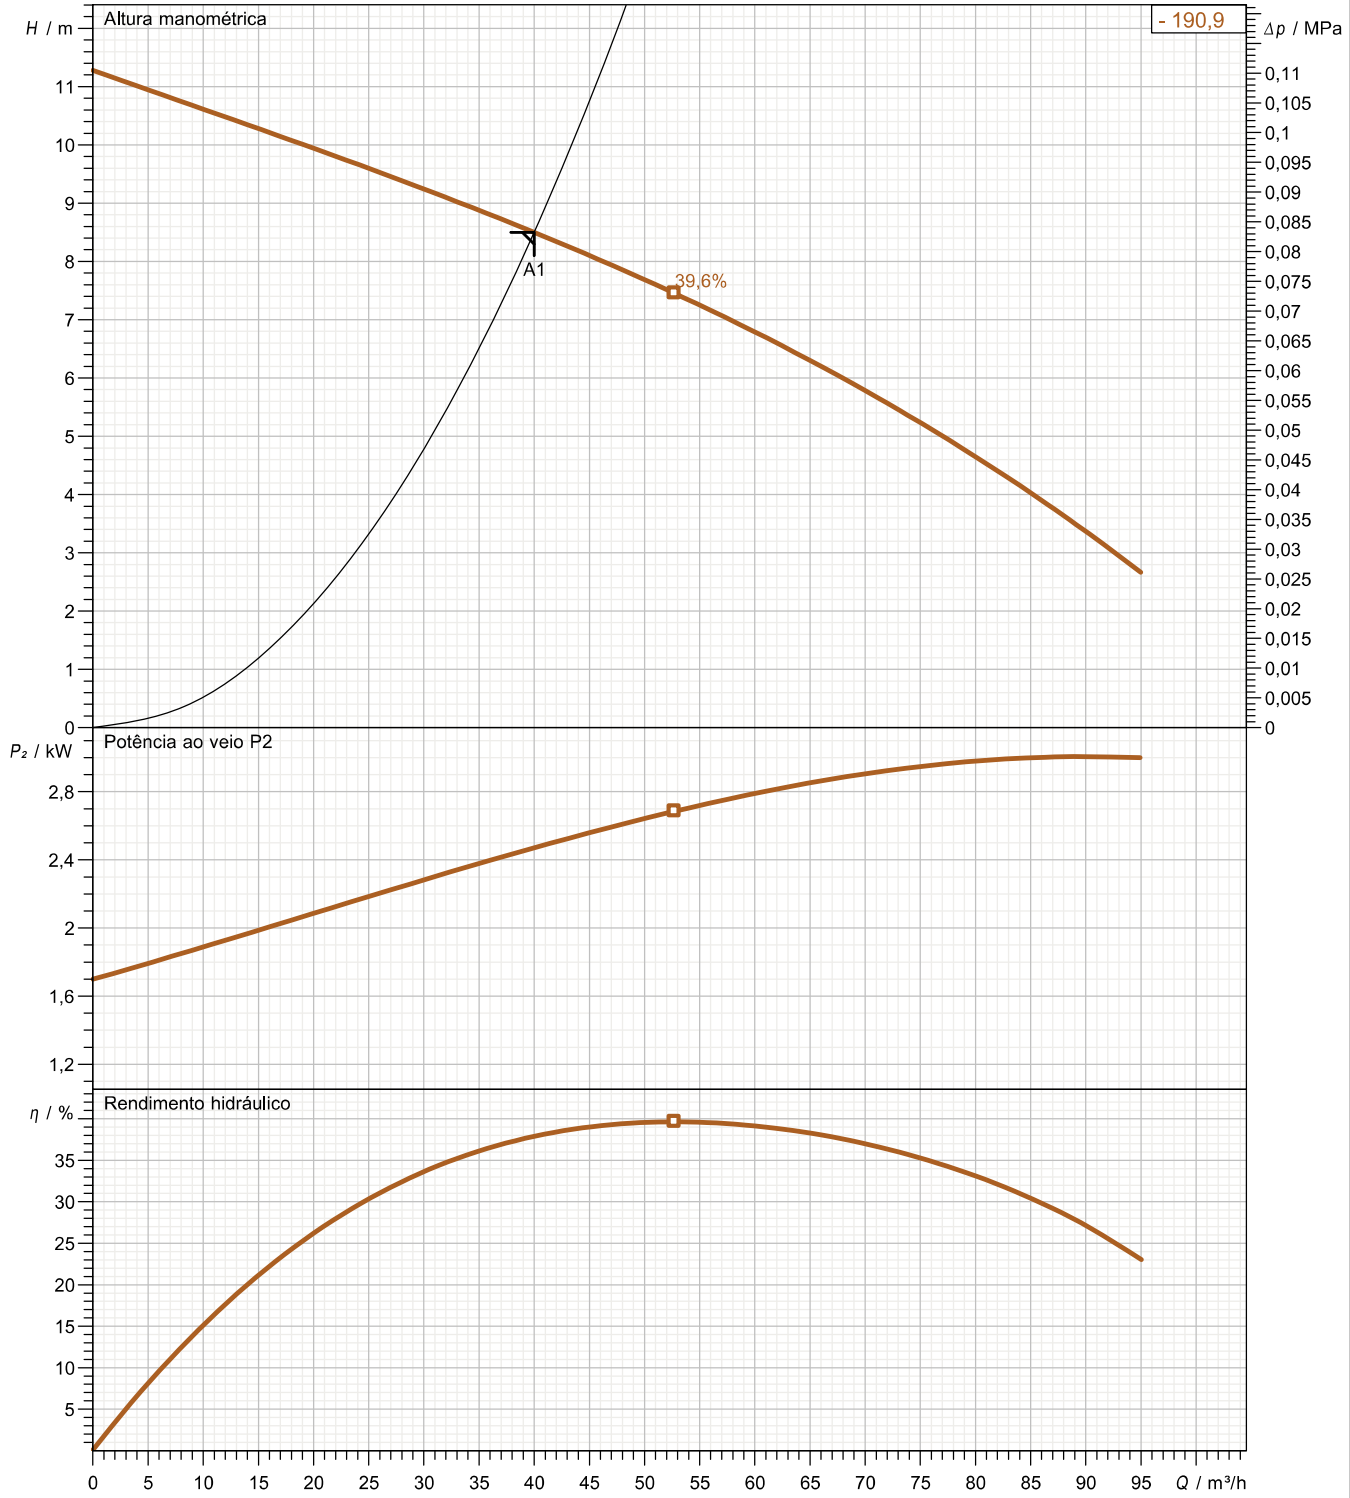

Diâmetro do propulsor	Nº de aletas	Propulsor	Passagem de sólidos	Revisão
191 mm	6	Vortex impeller	65 mm	0

Sulzer reserves the right to change any data and dimensions without prior notice
and can not be held responsible for the use of information contained in this software.